

## BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

## MINISTERIE

## VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

N. 2004 — 2106 (2004 — 1551)

[C — 2004/31256]

15 APRIL 2004. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* nr. 158 van 5 mei 2004 ontbreekt de bijlage I van het voornoemde besluit in de Nederlandse tekst van het besluit. Ze wordt als bijlage bij dit erratum gevoegd.


## MINISTÈRE

## DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

F. 2004 — 2106 (2004 — 1551) [C — 2004/31256]


15 AVRIL 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location. Erratum

Au *Moniteur belge* n° 158 du 5 mai 2004, l'annexe I<sup>e</sup> de l'arrêté visé est manquante dans le texte néerlandais de l'arrêté, elle est reprise en annexe du présent erratum.

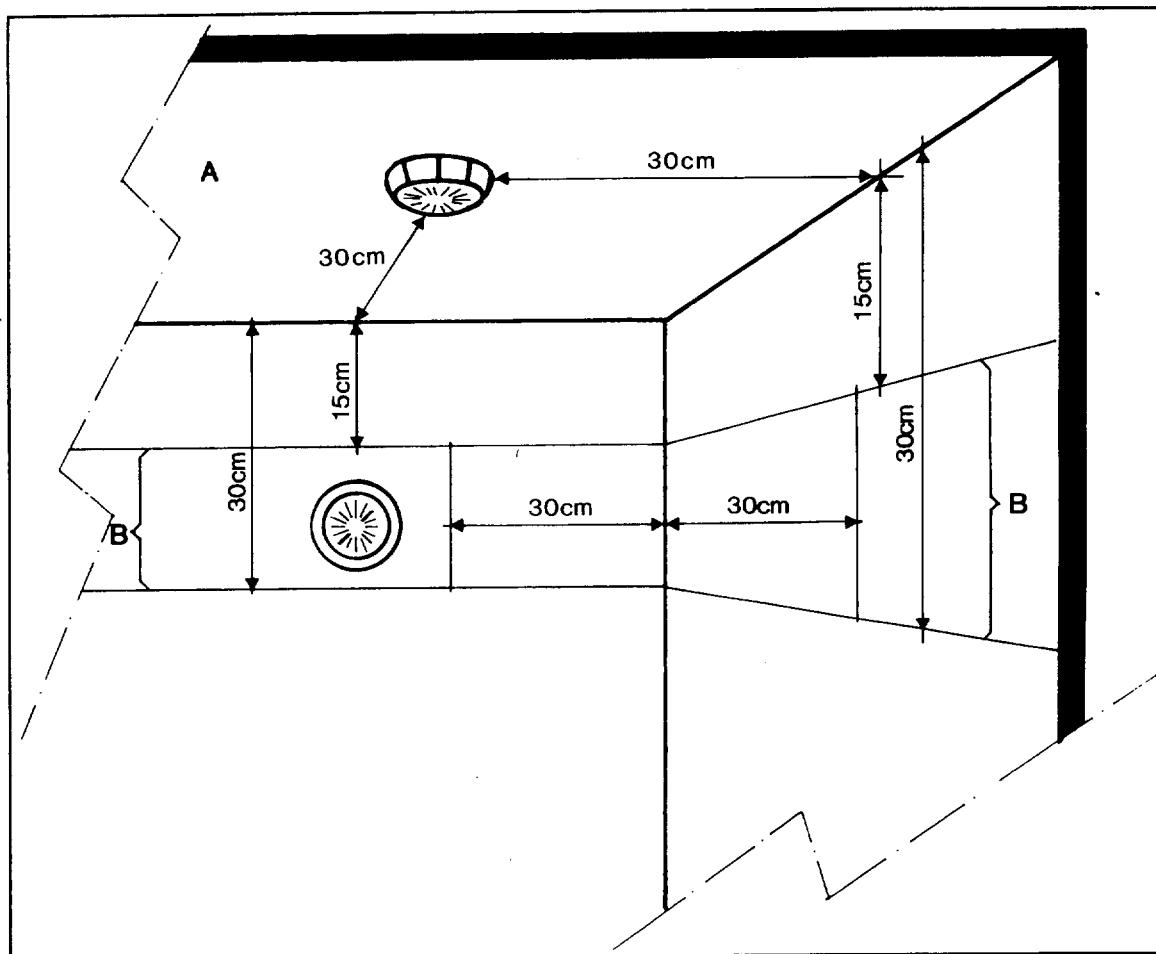

→ Figuur 2: A = zone waar een detektor aan het plafond kan worden bevestigd, zo dicht mogelijk bij het midden maar op minimum 30 cm van alle hoeken en randen van het plafond;

B = zone waar een rookdetektor aan de wand mag worden bevestigd, op minimum 15 cm en maximum 30 cm van het plafond en op minimum 30 cm van een hoek.

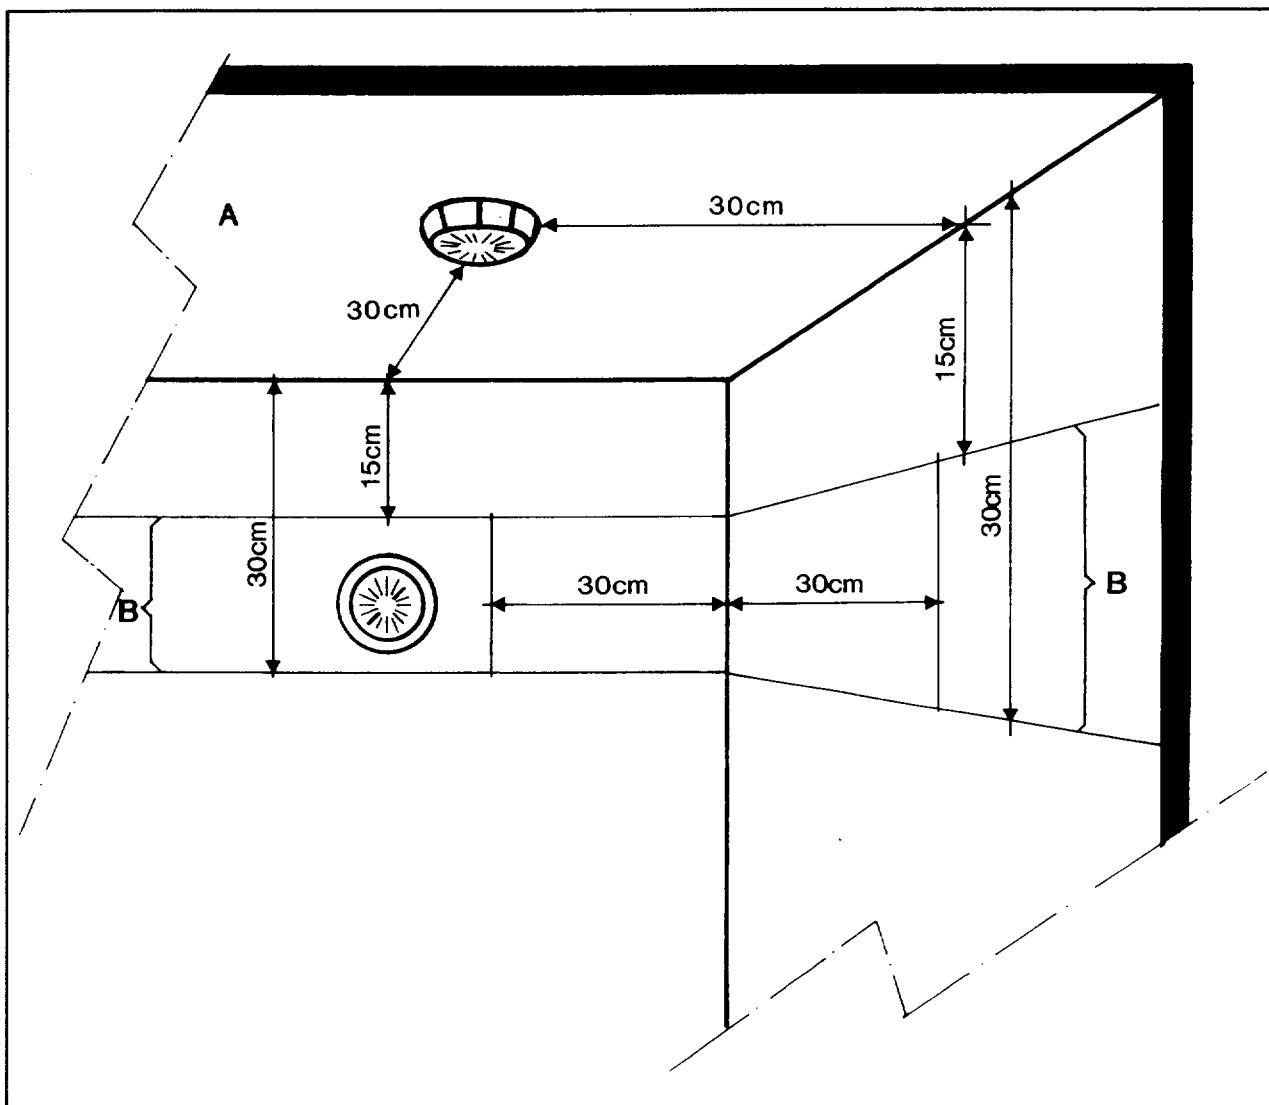

► **Figure 2:** A = zone d'implantation des détecteurs au plafond, le plus au centre possible, mais à une distance minimale de 30 cm de tous les coins et bords du plafond; B = zone d'implantation admise sur les murs à 15 cm minimum et 30 cm maximum du plafond et à 30 cm minimum d'un coin.